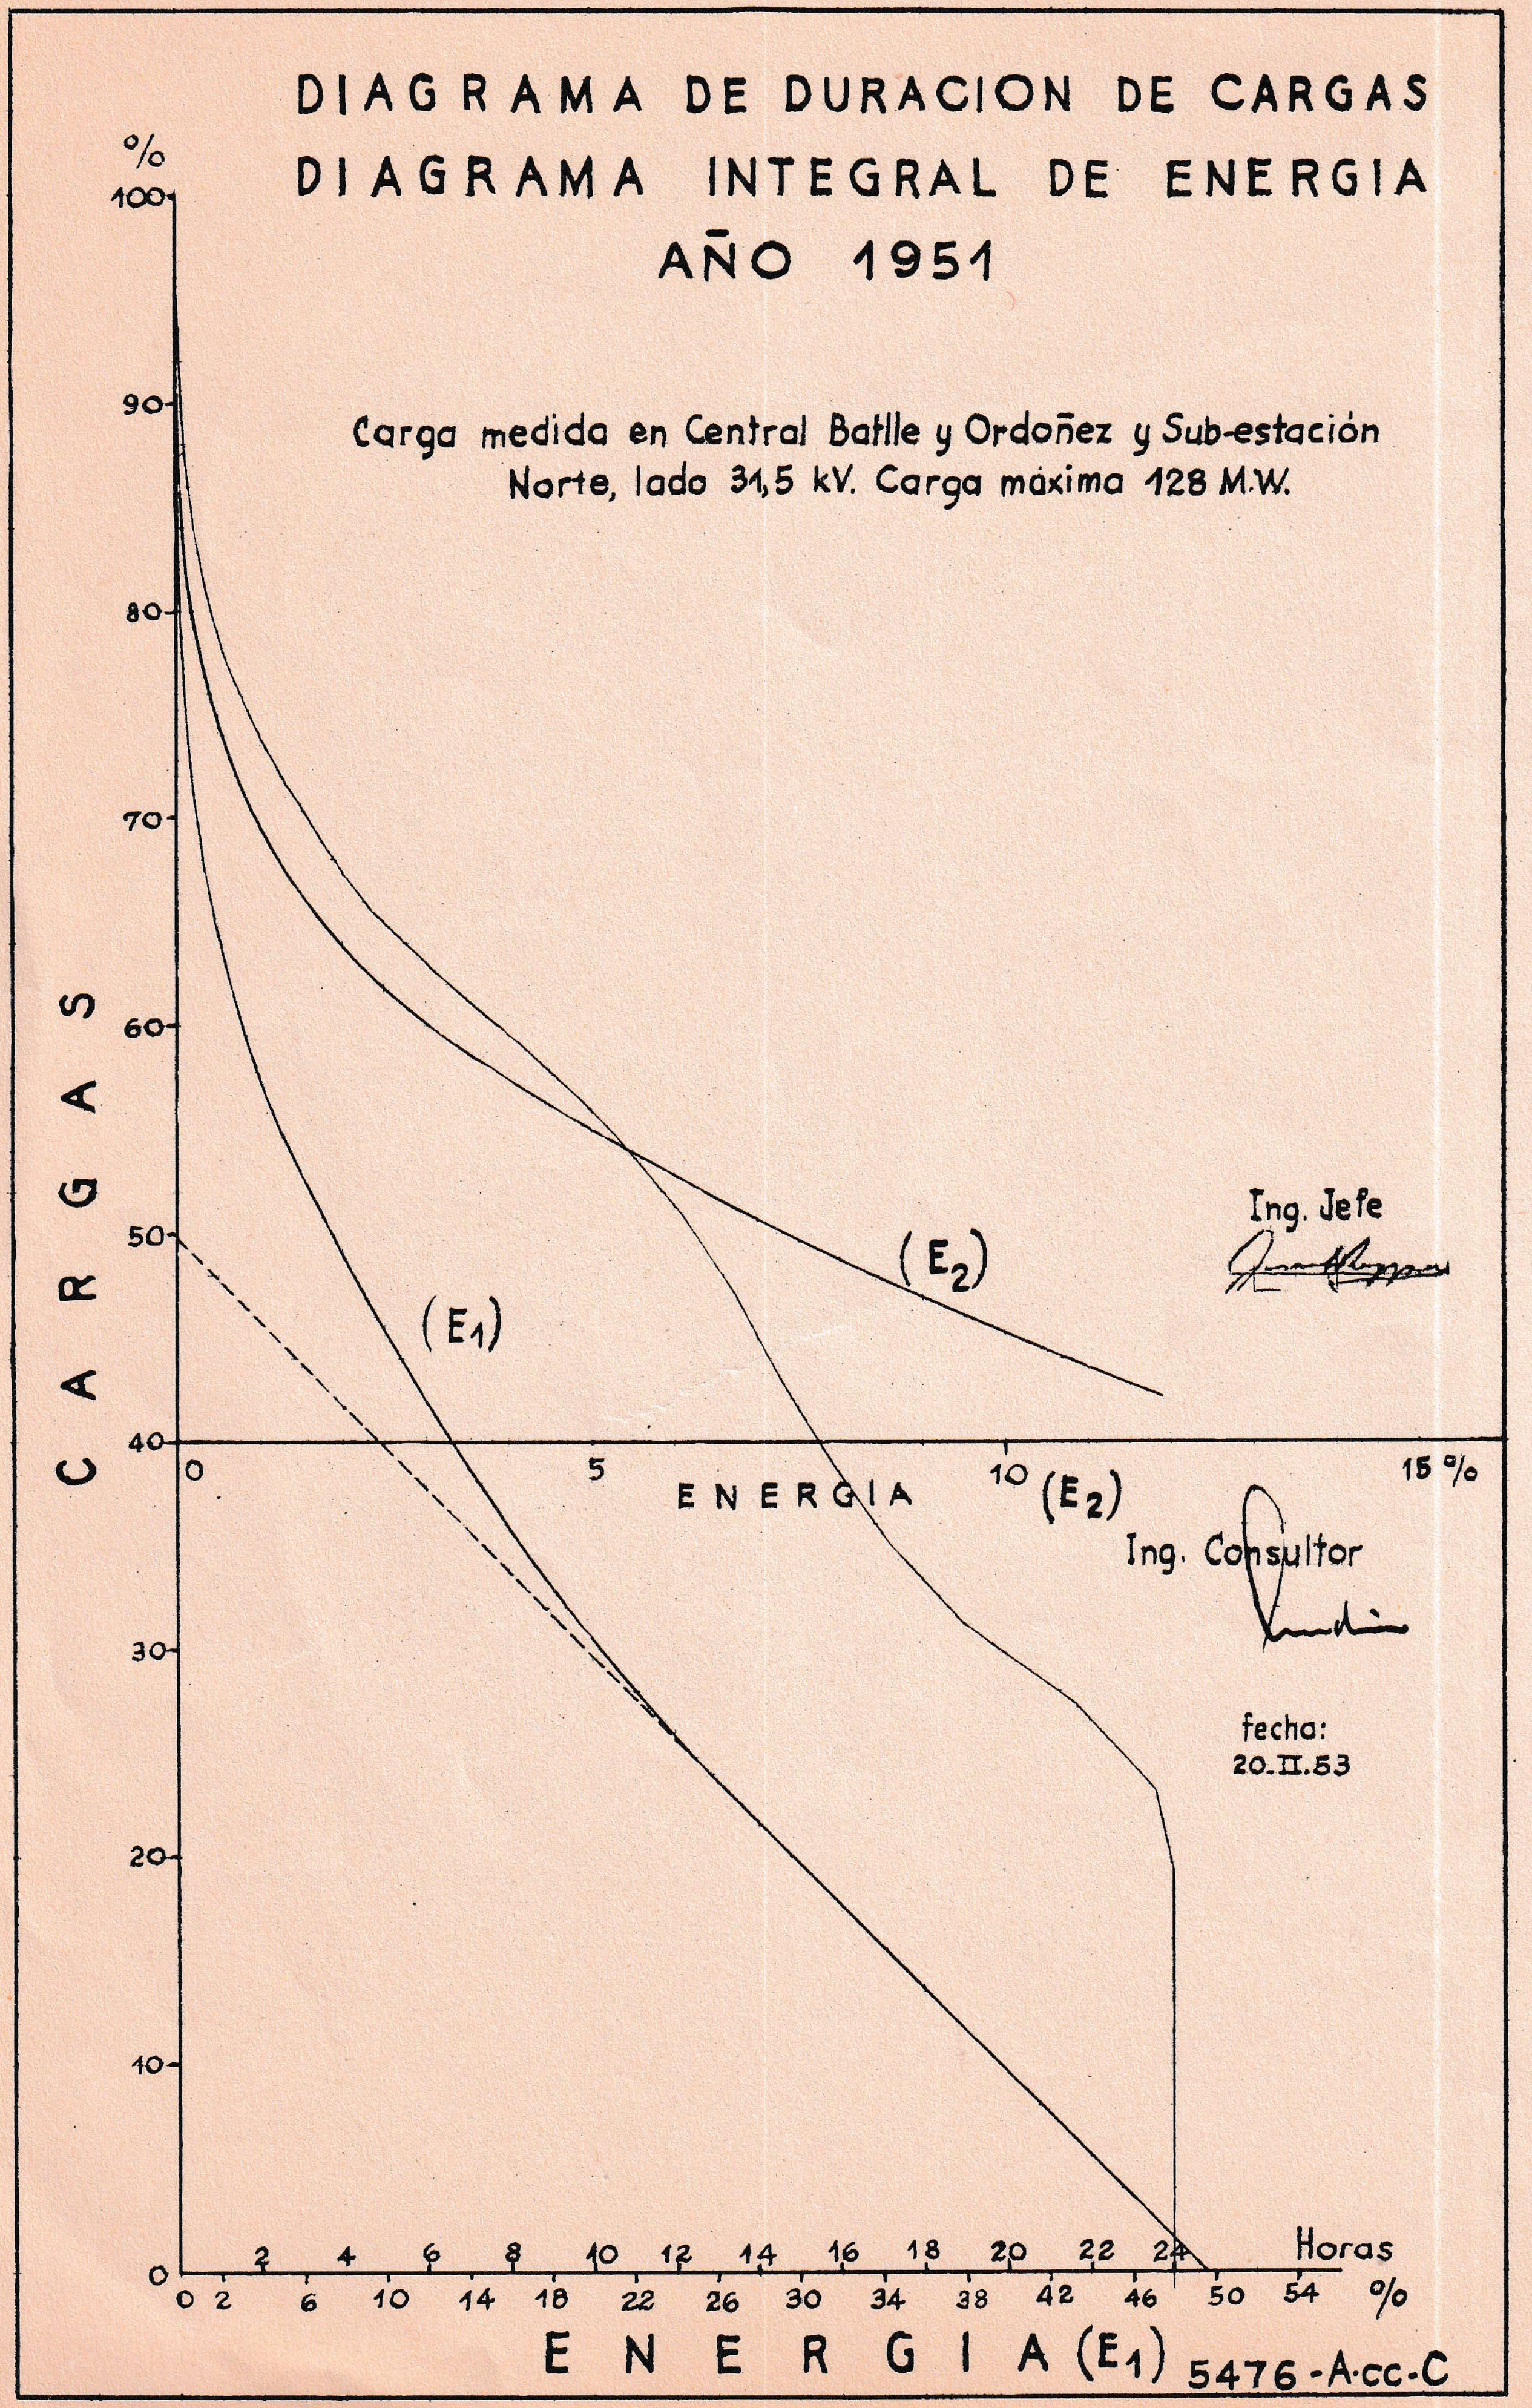
DIAGRAMA DE DURACION DE CARGAS
DIAGRAMA INTEGRAL DE ENERGIA
AÑO 1951
Carga medida en Central Batlle y Ordoñez y Sub-estación Norte, lado 31,5 kV. Carga máxima 128 M.W.
CARGAS
%
(E1)
(E2)
ENERGIA (E2)
Horas
ENERGIA (E1)
Ing. Jefe
Ing. Consultor
fecha:
20.II.53
5476-A.cc-C

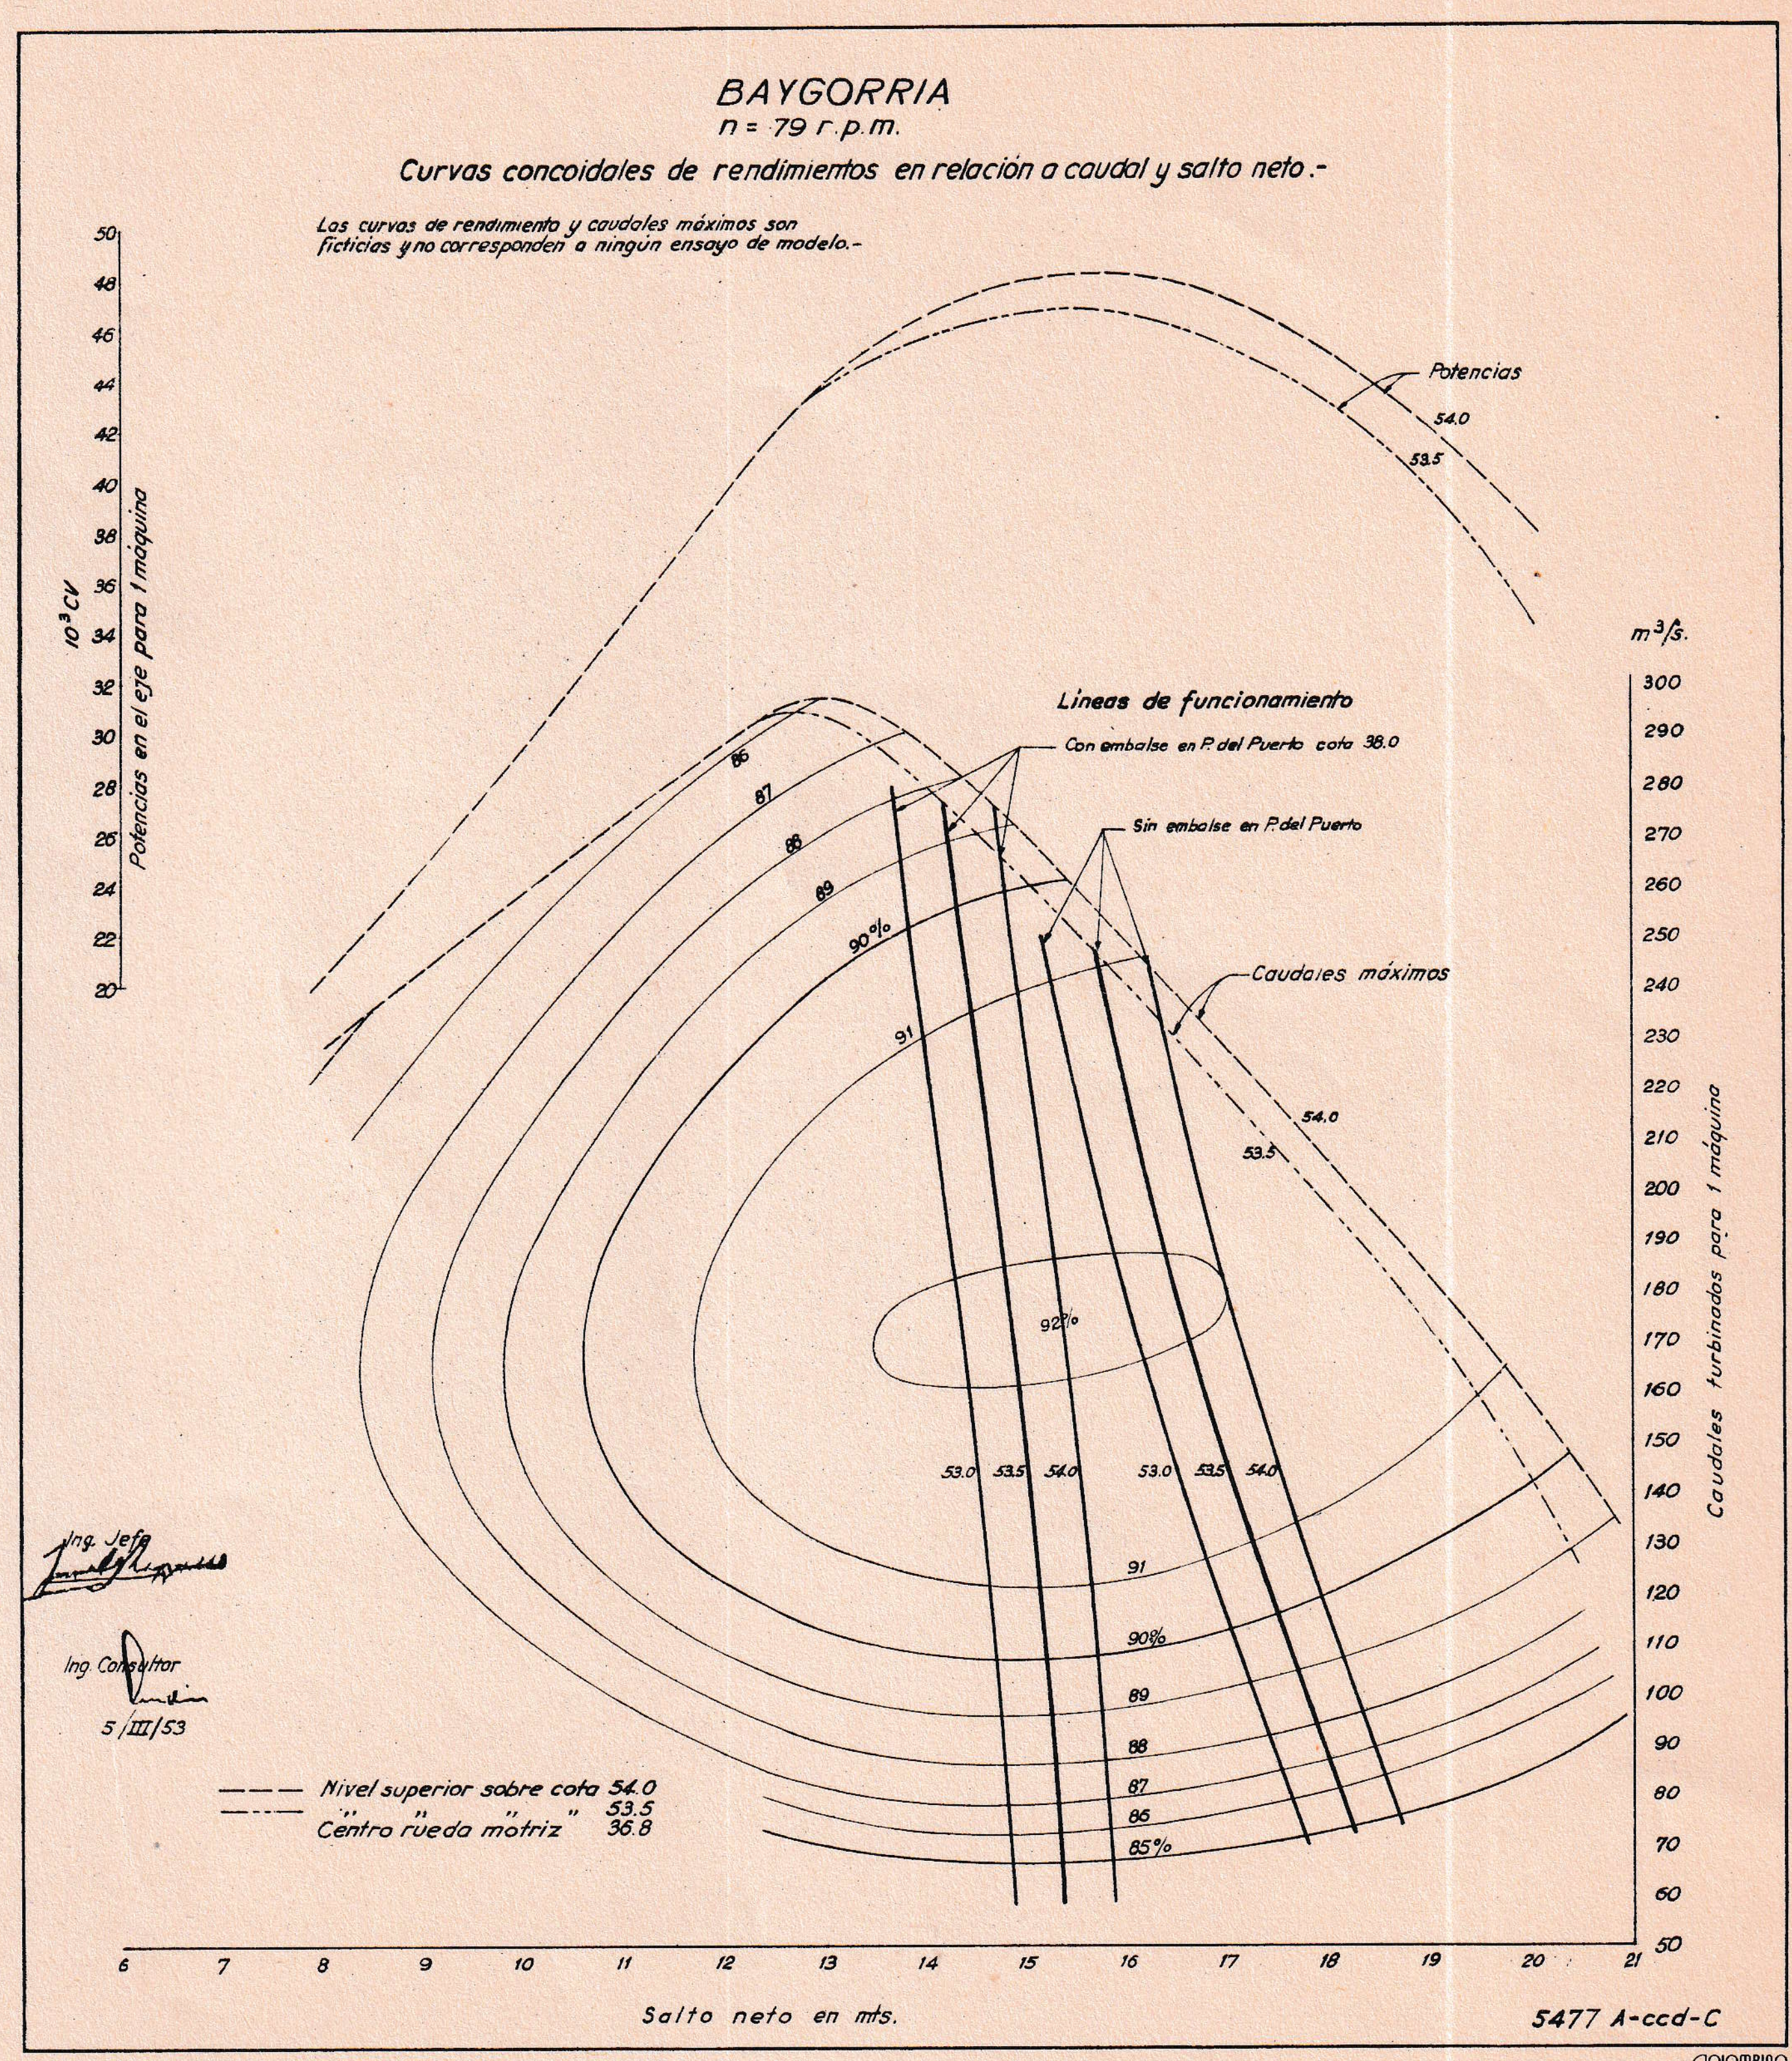
BAYGORRIA
n = 79 r.p.m.
Curvas concoidales de rendimientos en relación a caudal y salto neto.-
Las curvas de rendimiento y caudales máximos son ficticias y no corresponden a ningún ensayo de modelo.-
Potencias en el eje para 1 máquina
$10^3$ CV
Potencias
Líneas de funcionamiento
Con embalse en P. del Puerto cota 38.0
Sin embalse en P. del Puerto
Caudales máximos
$m^3/s$.
Caudales turbinados para 1 máquina
Ing. Jefe
Ing. Consultor
5/III/53
Nivel superior sobre cota 54.0
" " " " 53.5
Centro rueda motriz " 36.8
Salto neto en mts.
5477 A-ccd-C